

T-51608
Otomin Żurawia
100kVA


Obw. 100

ARS-2
125A

proj. YAKXS 4x120 L=10/19m

istn. YAKY 4x120
demontaż L=10

Z-101

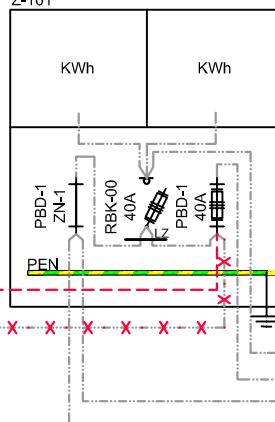

R<10Ω

istn. YKY 5x16

istn. YAKY 4x35

istn. YAKY 4x120

istn. YAKY 4x120


kier. S-101/1(SP)

kier. ośw. uliczne

kier. Z-102

kier. Z-406 / Z/101/1

Z-201 (T-51608) Z-305 (T-5182)



R<10Ω

istn. YAKY 4x120

kier. Z-304 (T-5182)

Obw. 200

ARS-2
160A

proj. YAKXS 4x120 L=10/19m

istn. YAKY 4x120
demontaż L=10

ZMRZ120

LEGENDA:

- istn. kabel elektroenergetyczny nn
 - x - x - x - x - x - istn. kabel elektroenergetyczny nn
 - do demontażu
 - - - - - proj. kabel elektroenergetyczny nn
 ◇ proj. mufa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa ulicy Żurawiej w Otominie.

Tytuł rysunku:

Schemat przebudowy linii kablowej nn

Skala:

1:500

Nr rys.-Ark.:

E-3.2

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr uprawnień

Specjalność

Data

Podpis

Projektant

mgr inż. W Wesołowski

75/Gd/2002

elektryczna

09.2016 r.

Sprawdzający

mgr inż. A. Kamiński

WAM/0169/
POOE/04

elektryczna

09.2016 r.