



Proj. SO3f/3obw.

Istniejąca stacja
transformatorowa T- 15063


Istn. ZK 706
własność EOP

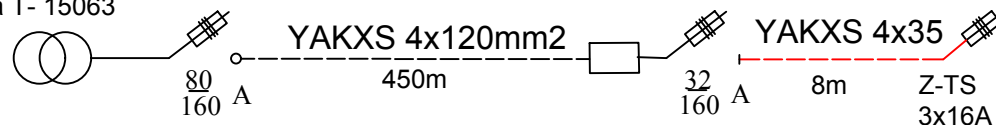

Obwód nr 1 Linia YAKXS
4x25 L=243m(277m)

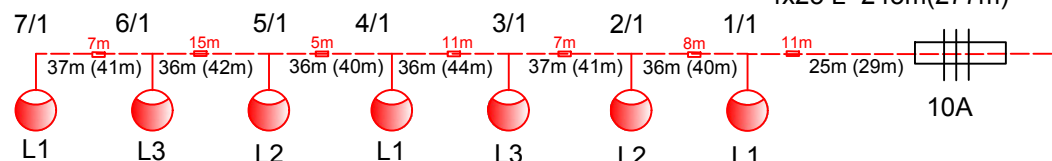

Obwód nr 2 Linia YAKXS
4x25 L=410m(466m)

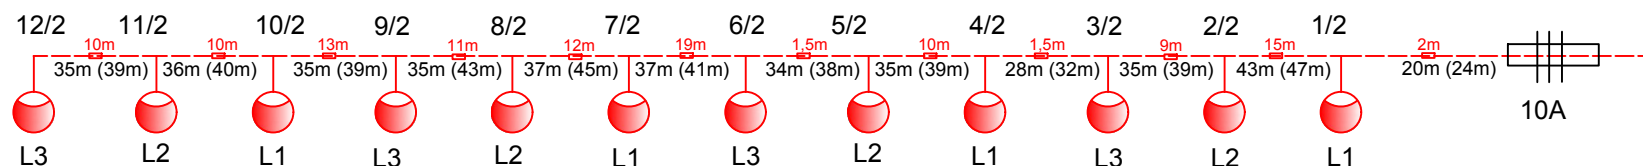

STEROWANIE

$R \leq 5\Omega$

Legenda

- 37m(39m) długość trasowa kabla (długość elektryczna kabla)
- projektowana rura ochronna fi 110
- 1/2 nr słupa / nr obwodu
- projektowany kabel
- istn. kabel
- projektowany słup oświetlniowy 7m z oprawą typu LED
- uziom $R < 5\Omega$

VIATRAKT
Łukasz Kitowski

ul. Leśna 1A/1 83-300 Kartuzy
NIP: 5891755291 REGON: 363570680
Tel: 694613967 e-mail: viatrakt@gmail.com



Przebudowa ul. Nektarowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
oraz przebudową kolidującej infrastruktury w miejscowości Kowale.

obręb 220403_2 0007 Kowale działka nr 318/39

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data: 01.2020 | Faza opracowania: Projekt wykonawczy

Tytuł rysunku: Schemat jednokreskowy oświetlenia

Projektant: mgr inż. Krzysztof Komolubi

spec. instalacyjna - elektroenergetyka
upr. nr 242/Gd/2002

Nr rys.

Sprawdzający: mgr inż. Rafał Dylewski

spec. instalacyjna - elektroenergetyka
upr. nr POM/IE/0036/17

E-3